







ENERG

енергия · ενέργεια



COMPRESS 3000 ODU11t/AWBS

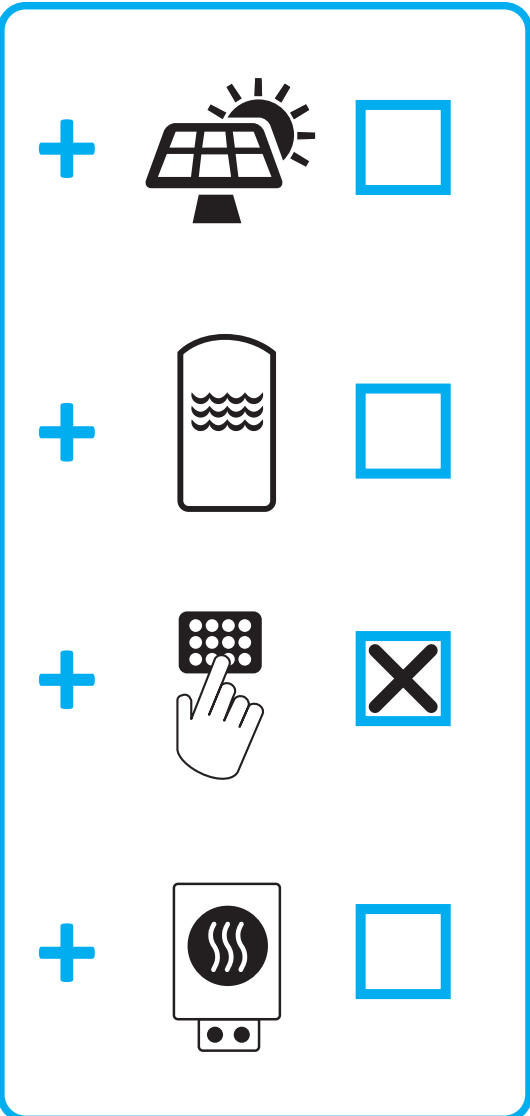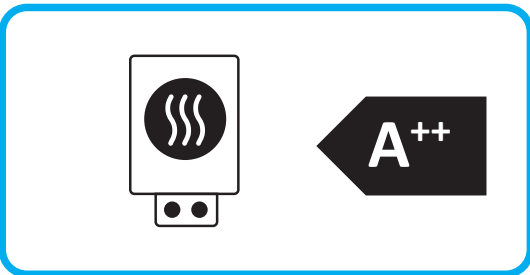

Sistemi list: V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredbe (EU) 811/2013.

Podatki o energijski učinkovitosti kompleta izdelkov, navedeni na podatkovnem listu, lahko odstopajo od energijske učinkovitosti izdelkov po njihovi vgradnji v stavbi, saj je ta odvisna še od drugih dejavnikov, kot so izguba toplote v razdelilnem sistemu in mere izdelkov glede na velikost in lastnosti stavbe.

| Podatki za izračun energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov | | |
|---|--|-------|
| I | Vrednost energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov s prednostnim grelnikom | 127 % |
| II | Utežni faktor izhodne toplote prednostnega in dodatnih grelnikov kompleta | - - |
| III | Vrednost matematične enačbe $294/(11 \cdot \text{Prated})$ | - - |
| IV | Vrednost matematične enačbe $115/(11 \cdot \text{Prated})$ | - - |
| V | Razlika med sezonskima energijskima učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v povprečnih in hladnejših podnebnih razmerah | 15 % |
| VI | Razlika med sezonskima energijskima učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v toplejših in povprečnih podnebnih razmerah | 29 % |

Sezonska energijska učinkovitost toplotne črpalke pri ogrevanju prostorov = **1** 127 %

Regulator temperature (S podatkovnega lista za regulator temperature) + **2** 2 %

Razred: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Dodatni kotel (S podatkovnega lista za kotel) $(\text{ - } - I) \times II = - \text{3} \text{ - } \%$

Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov (v %)

Prispevek sončne energije $(III \times \text{ - } + IV \times \text{ - }) \times 0,45 \times (\text{ - } / 100) \times \text{ - } = + \text{4} \text{ - } \%$

(S podatkovnega lista za sončno napravo)

Velikost kolektorja (v m²)

Prostornina rezervoarja (v m³)

Izkoristek kolektorjev (v %)

Klasifikacija rezervoarja: A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Sezonska učinkovitost sistemskega kompleta pri ogrevanju prostorov

- v povprečnih podnebnih razmerah: **5** 129 %

Sezonska energijska učinkovitost sistemskega kompleta pri ogrevanju prostorov v povprečnih podnebnih razmerah

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A* ≥ 98 %, A** ≥ 125 %, A*** ≥ 150 %

A**

Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov

- v hladnejših podnebnih razmerah: **5** 129 - V = 114 %

- v toplejših podnebnih razmerah: **5** 129 + VI = 158 %




ENERG

енергия · ενεργεια




BOSCH

Compress
ODU Split 11t
8738206025



55°C

35°C

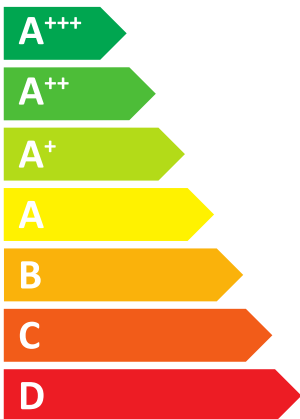

41 dB



67 dB

■ 10

■ 9

■ 10

kW

■ 11

■ 12

■ 12

kW



Compress

ODU Split 11t

8738206025

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 811/2013 in (EU) 813/2013.

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 8738206025 |
|--|----------|--------------|------------|
| Razred energijske učinkovitosti | | | A++ |
| Razred energijske učinkovitosti (uporaba pri nizkih temperaturah) | | | A+++ |
| Nazivna izhodna toplota (povprečne podnebne razmere) | Prated | kW | 9 |
| Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere) | Prated | kW | 12 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (povprečne podnebne razmere) | η_s | % | 127 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere) | η_s | % | 183 |
| Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 5748 |
| Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 5204 |
| Letna poraba energije | Q_{HE} | GJ | - |
| Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih | L_{WA} | dB | 41 |
| Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno): glej tehnično dokumentacijo | | | |
| Nazivna izhodna toplota (hladnejše podnebne razmere) | Prated | kW | 10 |
| Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere) | Prated | kW | 11 |
| Nazivna izhodna toplota (toplejše podnebne razmere) | Prated | kW | 10 |
| Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere) | Prated | kW | 12 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (hladnejše podnebne razmere) | η_s | % | 112 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere) | η_s | % | 146 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (toplejše podnebne razmere) | η_s | % | 156 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere) | η_s | % | 217 |
| Letna poraba energije (hladnejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 8637 |
| Letna poraba energije (hladnejše podnebne razmere) | Q_{HE} | GJ | - |
| Letna poraba energije (toplejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 3525 |
| Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 7546 |
| Letna poraba energije (toplejše podnebne razmere) | Q_{HE} | GJ | - |
| Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 2883 |
| Nivo zvokovne moči na prostem | L_{WA} | dB | 67 |
| Toplotna črpalka zrak-voda | | | da |
| Toplotna črpalka voda-voda | | | ne |
| Toplotna črpalka slanica-voda | | | ne |
| Nizkotemperaturna toplotna črpalka | | | ne |
| Opremljeno z dodatnim grelnikom? | | | da |
| Kombinirani grelnik s toplotno črpalko | | | ne |
| Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in temperaturi na prostem Tj | | | |
| Tj = - 7 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 8,0 |
| Tj = + 2 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 5,0 |
| Tj = + 7 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 6,2 |
| Tj = + 12 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 7,6 |
| Tj = bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 9,0 |
| Tj = mejna delovna temperatura | Pdh | kW | 9,0 |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj = -15 °C (če je TOL < -20 °C) | Pdh | kW | 9,0 |

Podatki v času tiskanja. Zadnja različica, ki je na voljo v internetu.

Compress

ODU Split 11t

8738206025

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 8738206025 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere) | T_{biv} | °C | -10 |
| Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje (povprečne podnebne razmere) | P_{cyc} | kW | - |
| Koeficient degradacije | | | - |
| Koeficient degradacije (povprečne podnebne razmere) | C_{dh} | | 1,0 |
| Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije za delno obremenitev pri temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in temperaturi na prostem T_j | | | |
| $T_j = -7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 2,04 |
| $T_j = -7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j = +2\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 3,21 |
| $T_j = +2\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j = +7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 4,08 |
| $T_j = +7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j = +12\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 5,77 |
| $T_j = +12\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| T_j = bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 1,62 |
| T_j = bivalentna temperatura | PER_d | % | - |
| T_j = mejna delovna temperatura | COP_d | | 1,87 |
| T_j = mejna delovna temperatura | PER_d | % | - |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (če je $TOL < -20\text{ °C}$) | COP_d | | 1,87 |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (če je $TOL < -20\text{ °C}$) | PER_d | % | - |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: Mejna delovna temperatura | TOL | °C | -15 |
| Učinkovitost intervala cikla (povprečne podnebne razmere) | COP_{cyc} | | - |
| Učinkovitost intervala cikla | PER_{cyc} | % | - |
| Mejna delovna temperatura za ogrevanje vode | $WTOL$ | °C | 57 |
| Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega delovanja | | | |
| Stanje izključenosti | P_{OFF} | kW | 0,026 |
| Stanje izključenosti termostata | P_{TO} | kW | 0,000 |
| V stanju pripravljenosti | P_{SB} | kW | 0,026 |
| Način grelnika ohišja | P_{CK} | kW | 0,053 |
| Dodatni grelnik | | | |
| Nazivna toplotna moč dodatnega grelnika | P_{sup} | kW | 0,0 |
| Vrsta dovedene energije | | | Elektrika |
| Druge postavke | | | |
| Upravljanje zmogljivosti | | | spremenljivo |
| Emisije dušikovih oksidov (le za plin ali olje) | NO_x | mg/kWh | - |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: Nazivna stopnja pretoka zraka, zunanja | | m^3/h | 7200 |
| Za toplotne črpalke slanica-voda: Nazivna stopnja pretoka slaniče, zunanji izmenjevalnik toplote | | m^3/h | - |

Nadaljnje pomembne informacije za namestitve in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitve in obratovanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.

Compress 3000 AW

AWBS 8-15

7738601314

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 811/2013 in (EU) 813/2013.

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 7738601314 |
|--|--------|--------------|------------|
| Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode | | | - |
| Razred krmilne naprave za uravnavanje temperature | | | II |
| Prispevek krmilne naprave za uravnavanje temperature k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov | | % | 2,0 |
| Prostornina za shranjevanje | V | l | - |
| Lastna izguba | S | W | - |

Nadaljnje pomembne informacije za namestitev in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitev in obratovanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.